


## 除染推進室だより

夏井地区仮置場の監視状況について、お知らせします。

空間線量率の監視(週一度)および地下水、流末水路表流水、浸出水の放射能汚染の監視(月一度)を行っています。  
その結果、周辺環境への影響はありません。

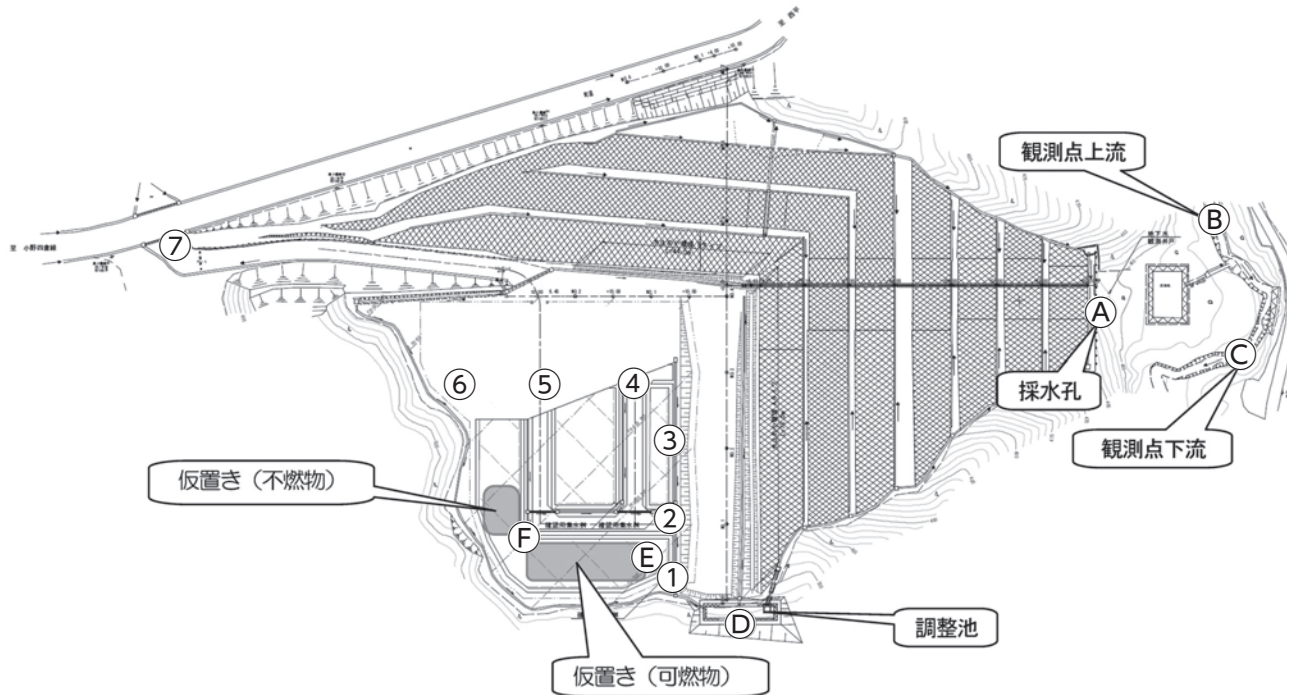

■放射線空間線量率記録ならびに地下水、流末水路表流水、浸出水放射能濃度分析記録経過  
(9月1日から9月29日まで)

測定		放射線空間線量率(μSv/h)						
		仮置き場敷地内						敷地外
月	日	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
9	1月	0.15	0.15	0.15	0.16	0.12	0.16	0.17
	9火	0.14	0.15	0.15	0.15	0.13	0.17	0.17
	16火	0.15	0.14	0.14	0.15	0.13	0.17	0.16
	24水	0.15	0.14	0.14	0.15	0.13	0.17	0.16
	29月	0.14	0.14	0.14	0.14	0.12	0.16	0.17

採取		水放射能濃度分析(Bq/ℓ)									
		※検出限界値: 1 Bq/ℓ [参考:飲料水基準値10Bq/kg]									
月	日	地下水		水路表流水				浸出水			
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
		Cs134	Cs137	Cs134	Cs137	Cs134	Cs137	Cs134	Cs137	Cs134	Cs137
9	16火	検出せず				検出せず		浸出水なし			

☎町民生活課 ☎72-6933