


除染推進室だより

夏井地区仮置場の監視状況について、お知らせします。

空間線量率の監視(週一度)および地下水、流末水路表流水、浸出水の放射能汚染の監視(月一度)を行っています。その結果、周辺環境への影響はありません。

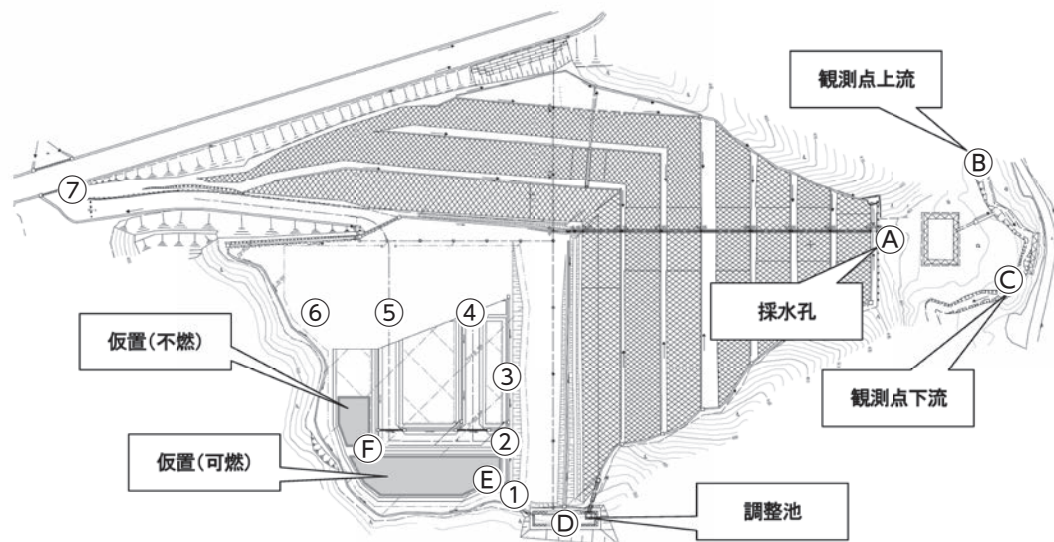

■放射線空間線量率記録ならびに地下水、流末水路表流水、浸出水放射能濃度分析記録経過

測定		放射線空間線量率(μSv/h) ※100cm高・5回測定平均値							採取	放射性 セシウム	水放射能濃度分析(Bq/l)						
		仮置き場敷地内									地下水		水路表流水		調整池		浸出水
月	日	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	敷地外	月	日	A	B	C	D	E	F
1	5(月)	0.14	0.14	0.14	0.13	0.12	0.15	0.16		1	15(木)	検出せず (1Bq/l未満)				浸出水なし	
	15(木)	0.14	0.13	0.14	0.13	0.11	0.16	0.16	検出せず (1Bq/l未満)				浸出水なし				
	19(月)	0.13	0.13	0.13	0.13	0.11	0.15	0.15	検出せず (1Bq/l未満)				浸出水なし				
	27(火)	0.13	0.13	0.13	0.14	0.12	0.16	0.15	検出せず (1Bq/l未満)				浸出水なし				

【参考：飲料水基準値 10Bq/kg】

☎町民生活課 ☎72-6933

「非破壊式放射能検査機器」導入

食品を細かく
切り刻まずに
検査ができます



町では、自家消費野菜を細かく刻まずに放射能検査ができる「非破壊式放射能検査機器」1台を導入しました。検査後の野菜などは食材として使えますので、ご活用ください。

◆検査対象となるもの

販売目的以外の小野町産の自家消費野菜・山菜・きのこ・魚など。

◆受付時間

月曜日から金曜日まで(土・日・祝日および12

月29日から翌年1月3日を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで

◆検査対象の必要量 基本1キログラム以上

◆検査費用 無料

◆検査の申込方法

事前に電話で予約し、役場窓口で申請書を記入ください。

◆注意事項

・検査物は、水洗いして泥や土をよく落としてきれいな状態でお持ちください。

・重量が少ない場合は、検査精度が低下します。

・測定可能な大きさや重量を超える場合および可食部以外の部分は、こちらで切断させていただきます。

☎健康福祉課 ☎72-6934