


【仮置場】工程表

	平成25年度			平成26年度			
	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
当初計画	→						
変更	→				監視作業(3年程度)		
		除染作業 冬期					

【仮々置場】監視状況

空間線量率の監視(週一度)および地下水、流末水路表流水の放射能汚染監視(月一度)を行っています。その結果、周辺環境への影響はありません。

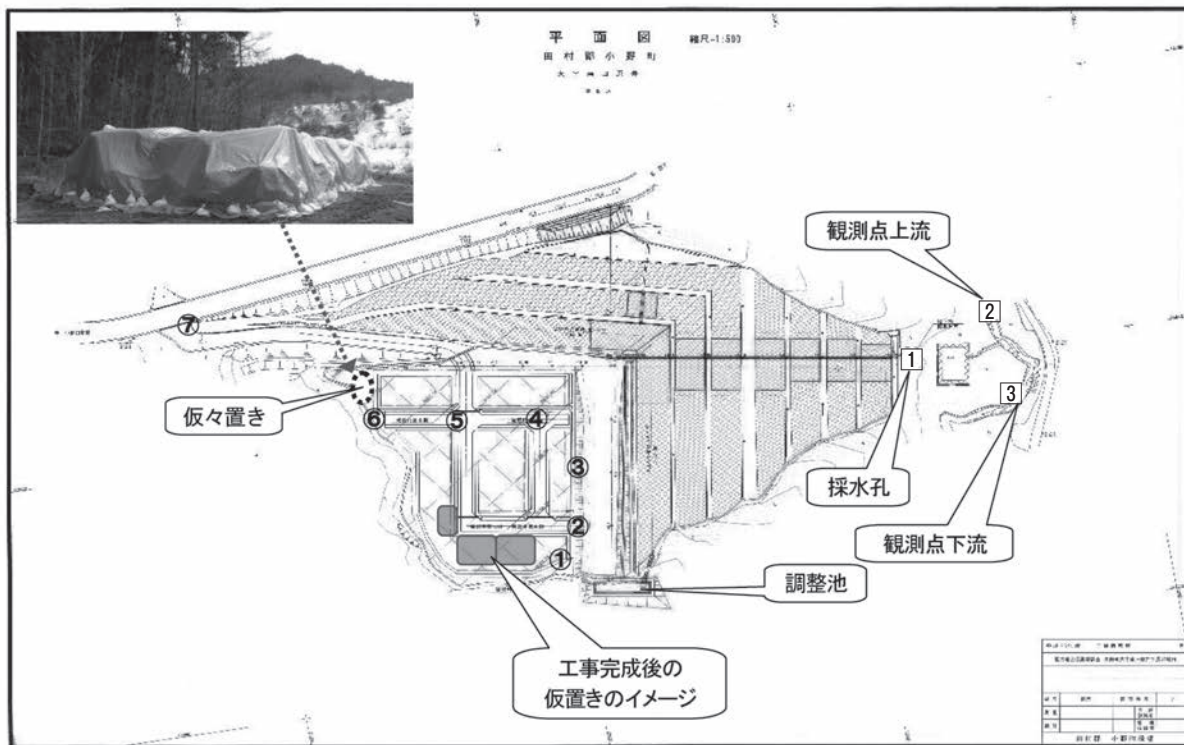

■放射線空間線量率記録ならびに地下水、河川水放射能濃度分析記録経過(平成26年1月10日～3月12日)

測定日	仮置場敷地内							敷地外	地下水		水路表流水			
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦		1		2		3	
									Cs134	Cs137	Cs134	Cs137	Cs134	Cs137
1/10 金	0.18	0.18	0.16	0.16	0.11	0.22	0.17	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
1/15 水	0.22	0.18	0.18	0.16	0.11	0.21	0.17	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
1/22 水	0.19	0.18	0.17	0.17	0.12	0.22	0.18	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
1/29 水	0.20	0.16	0.15	0.17	0.12	0.22	0.18	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
2/5 水	0.15	0.16	0.15	0.16	0.12	0.22	0.17	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
2/14 金	0.14	0.14	0.14	0.15	0.11	0.19	0.14	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
2/19 水	0.12	0.14	0.11	0.12	0.08	0.14	0.11	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
2/26 水	0.15	0.13	0.13	0.13	0.09	0.17	0.12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3/5 水	0.16	0.15	0.16	0.15	0.12	0.22	0.16	試料分析中(3月28日現在)						
3/12 水	0.15	0.15	0.16	0.17	0.12	0.19	0.16	試料分析中(3月28日現在)						

問町民生活課 ☎72-6933