


除染推進室だより

夏井地区仮置場の監視状況について、お知らせします。

空間線量率の監視(週一度)および地下水、流末水路表流水の放射能汚染監視(月一度)を行っています。その結果、周辺環境への影響はありません。

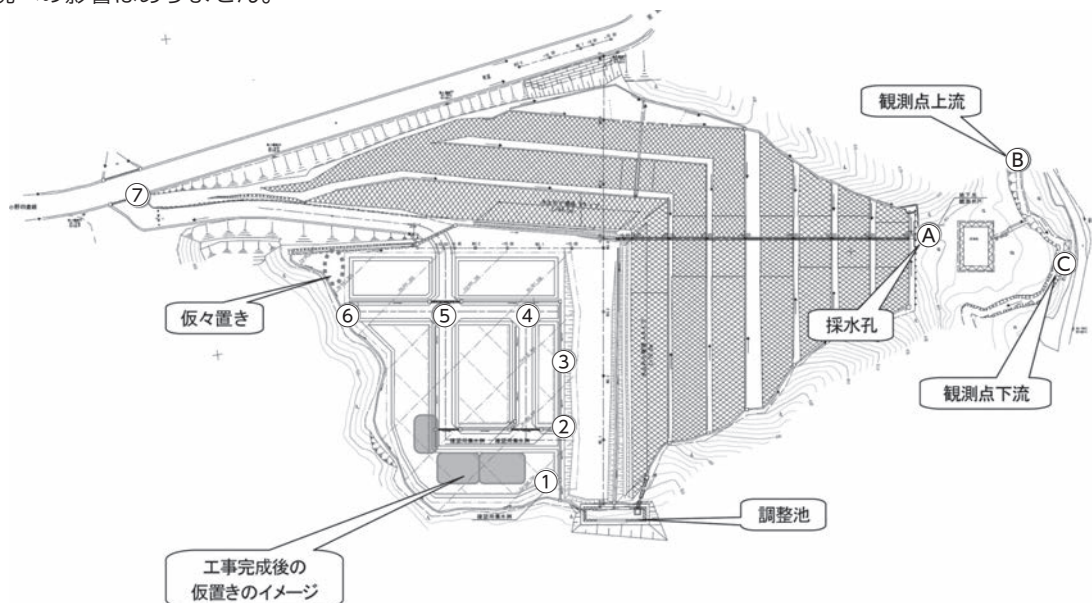

■放射線空間線量率記録ならびに地下水、流末水路表流水放射能濃度分析記録経過(5月8日から5月27日まで)

測定		放射線空間線量率(μSv/h)							測定		水放射能濃度分析(Bq/ℓ)					
		仮置き場敷地内									敷地外		※検出限界値: 1 Bq/ℓ [参考:飲料水基準値10Bq/kg]			
月	日	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	月	日	地下水		水路表流水			
		A		B		C										
		Cs134		Cs137		Cs134		Cs137		Cs134		Cs137				
5	8(木)	0.16	0.15	0.15	0.14	0.12	0.22	0.17	5	8(木)	検出せず					
	14(水)	0.16	0.15	0.16	0.15	0.12	0.23	0.17								
	21(水)	0.17	0.16	0.16	0.16	0.12	0.23	0.18								
	27(火)	0.14	0.16	0.17	0.15	0.12	0.21	0.15								

☎町民生活課 ☎72-6933

し尿くみ取りについて

8月14日(木)・15日(金)の2日間はお盆のため、し尿くみ取り業務は休みとなります。

また最近では申し込みをした日のくみ取りを希望する方が多く、対応に苦慮しています。くみ取りの日程は右表のとおりですので、申し込みをする場合は、くみ取り希望日の1週間前までに町民生活課までお申し込みください。

し尿くみ取りについて分からないことは、田村地方衛生処理センターまたは町民生活課までお問い合わせください。

☎田村地方衛生処理センター ☎82-1272

☎町民生活課 ☎72-6933

し尿くみ取り日程

日程(日)	地域名
1～4	品ノ木・槻木内・大八の一部・浮金・塩庭二区・上羽出庭・和名田
5～9	仲町・本町・宿ノ後・団子田・反町・前久保・横町・大八の一部
10～14	七生根・殿町・館廻・大八の一部・荒町・小野赤沼・皮籠石・小野山神
15～19	中通・門番・光明院・菖蒲谷 夏井の一部(樋口・川除・太子堂・町屋・都沢・午天王)
20～24	寺下・谷津作の一部(南作・松葉) 夏井の一部(石ノ平・浮内・高屋敷・原・橋本)・湯沢
25～31	谷津作の一部(前之内・高山・馬場・峰ヶ崎・鬼石)・平館・飯豊・塩庭一区・南田原井・小戸神・吉野辺・雁股田