


## 除染推進室だより

夏井地区仮置場の監視状況について、お知らせします。

空間線量率の監視(週一度)および地下水、流末水路表流水の放射能汚染監視(月一度)を行っています。その結果、周辺環境への影響はありません。

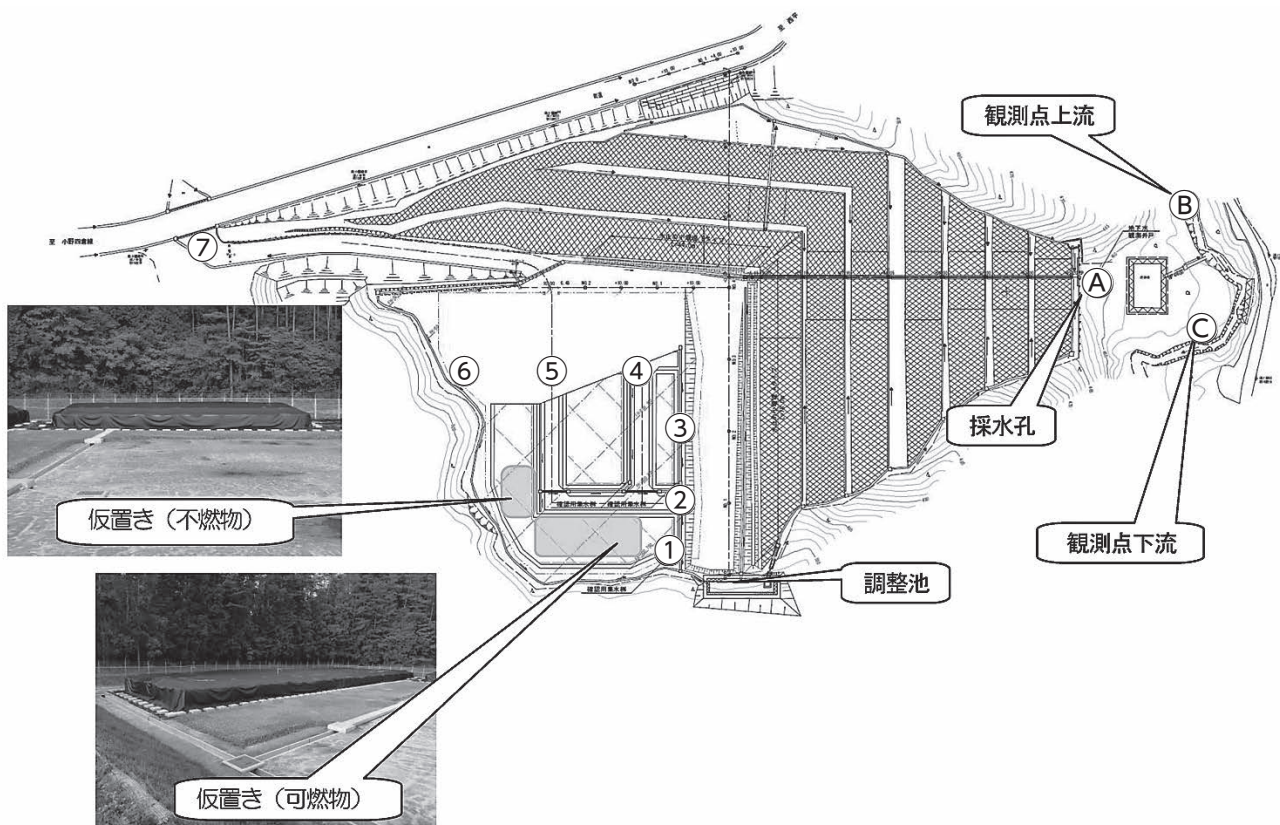

■放射線空間線量率記録ならびに地下水、流末水路表流水放射能濃度分析記録経過(7月3日から7月28日まで)

測定		放射線空間線量率(μSv/h)							水放射能濃度分析(Bq/ℓ) ※検出限界値: 1 Bq/ℓ [参考:飲料水基準値10Bq/kg]							
		仮置き場敷地内							地下水		水路表流水					
月	日	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦			A		B		C	
									月	日	Cs134	Cs137	Cs134	Cs137	Cs134	Cs137
7	3(木)	0.12	0.12	0.13	0.12	0.10	0.15	0.13	7	11(金)	検出せず					
	10(木)	0.12	0.11	0.13	0.14	0.09	0.15	0.14								
	17(木)	0.15	0.14	0.15	0.15	0.11	0.16	0.15								
	22(火)	0.15	0.15	0.15	0.15	0.12	0.16	0.15								
	28(月)	0.14	0.15	0.15	0.15	0.12	0.15	0.16								

問 町民生活課 ☎72-6933