


除染推進室だより

夏井地区仮置場の監視状況について、お知らせします。
 空間線量率の監視(週一度)および地下水、流末水路表流水、浸出水の放射能汚染の監視(月一度)を行っています。
 その結果、周辺環境への影響はありません。

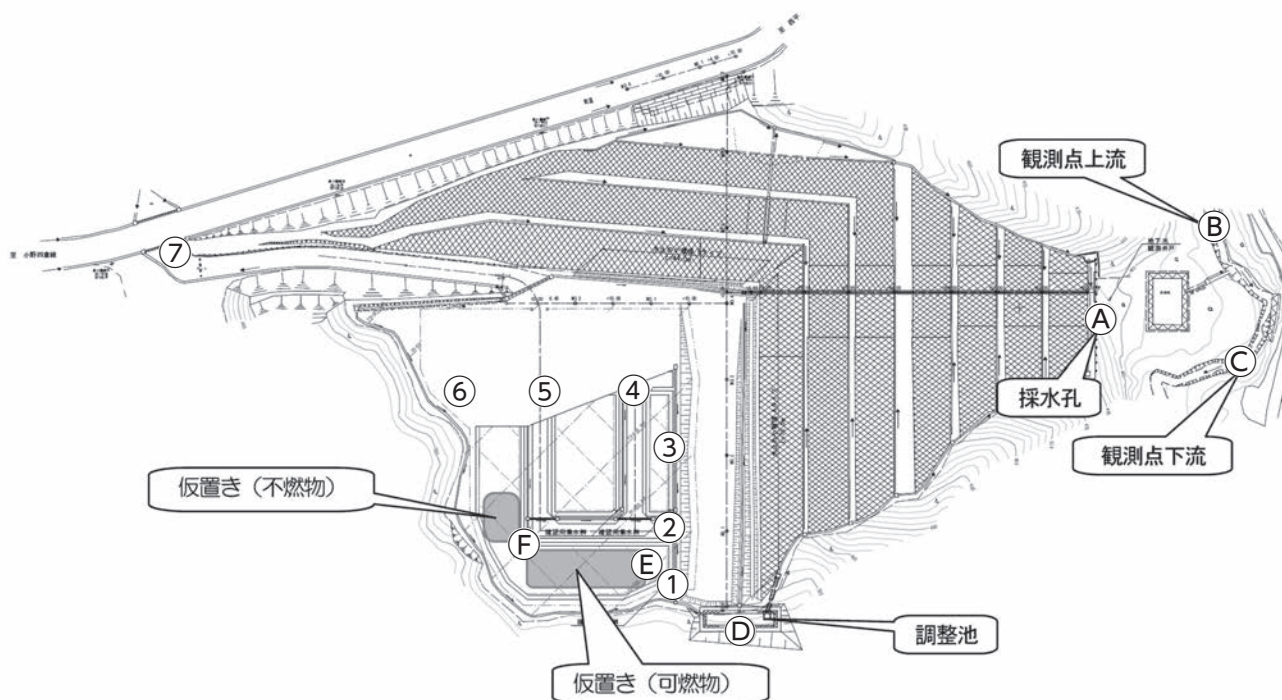

■放射線空間線量率記録ならびに地下水、流末水路表流水、浸出水放射能濃度分析記録経過
 (8月4日から8月25日まで)

測定		放射線空間線量率(μSv/h)						
		仮置き場敷地内						敷地外
月	日	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
8	4(月)	0.15	0.15	0.14	0.14	0.12	0.15	0.15
	11(月)	0.14	0.14	0.14	0.14	0.12	0.15	0.15
	21(木)	0.14	0.15	0.15	0.15	0.12	0.16	0.16
	25(月)	0.15	0.14	0.14	0.15	0.12	0.16	0.16

採取		水放射能濃度分析(Bq/l)											
		地下水		水路表流水				浸出水					
月	日	A		B		C		D		E		F	
		Cs134	Cs137	Cs134	Cs137	Cs134	Cs137	Cs134	Cs137	Cs134	Cs137	Cs134	Cs137
8	21(木)	検出せず						検出せず		浸出水なし		検出せず	

☎町民生活課 ☎72-6933

阿武隈川のコイ 採捕自粛

福島県は、8月28日から9月9日までに採取した品目を対象とする緊急時モニタリング検査の結果を踏まえ、当分の間、採捕差し控えを関係者などに要請しています。

◆新たに採捕差し控えを要請する品目
 県内の阿武隈川(支流を含む)のコイ

☎健康福祉課 ☎72-6934