


除染推進室だより

夏井地区仮置場の監視状況について、お知らせします。

空間線量率の監視(週一度)および地下水、流末水路表流水、浸出水の放射能汚染の監視(月一度)を行っています。その結果、周辺環境への影響はありません。

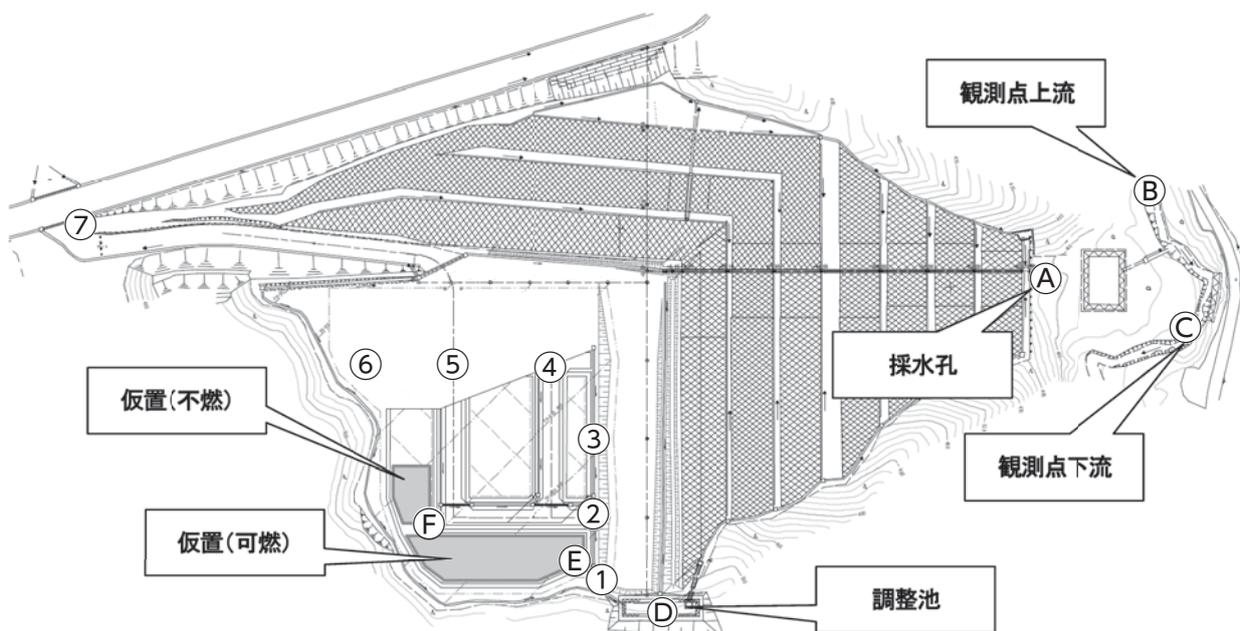

■放射線空間線量率記録ならびに地下水、流末水路表流水、浸出水放射能濃度分析記録経過

測定		放射線空間線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)							採取	放射性セシウム	水放射能濃度分析 (Bq/l) ※検出限界値：1Bq/l							
		仮置場敷地内									敷地外	地下水	水路表流水		調整池	浸出水		
月	日	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	月	日	A	B	C	D	E	F		
10	8(水)	0.15	0.14	0.14	0.14	0.12	0.16	0.16	10	20(月)	Cs134	検出せず						浸出水なし
	14(火)	0.14	0.13	0.14	0.15	0.12	0.15	0.16										
	20(月)	0.14	0.13	0.14	0.14	0.12	0.15	0.15										
	27(月)	0.14	0.13	0.15	0.15	0.13	0.16	0.16										

【参考：飲料水基準値 10Bq/kg】

☎町民生活課 ☎72-6933

広告募集中

- ◆1号広告(タテ4.5cm×ヨコ17.8cm)
掲載料：1回10,000円、連続6回50,000円)
 - ◆2号広告(タテ4.5cm×ヨコ8.8cm)
掲載料：1回5,000円、連続6回25,000円)
- ※いずれも一色刷り

- ◆申し込み方法
町公式ウェブサイト「広告掲載申込書」をダウンロードし、必要事項を記入の上、必要書類を添付して総務課までお申し込みください。
なお詳しくはお問い合わせください。

☎総務課 ☎72-2111