


除染推進室だより

夏井地区仮置場の監視状況について、お知らせします。

空間線量率の監視(週一度)および地下水、流末水路表流水、浸出水の放射能汚染の監視(月一度)を行っています。
その結果、周辺環境への影響はありません。

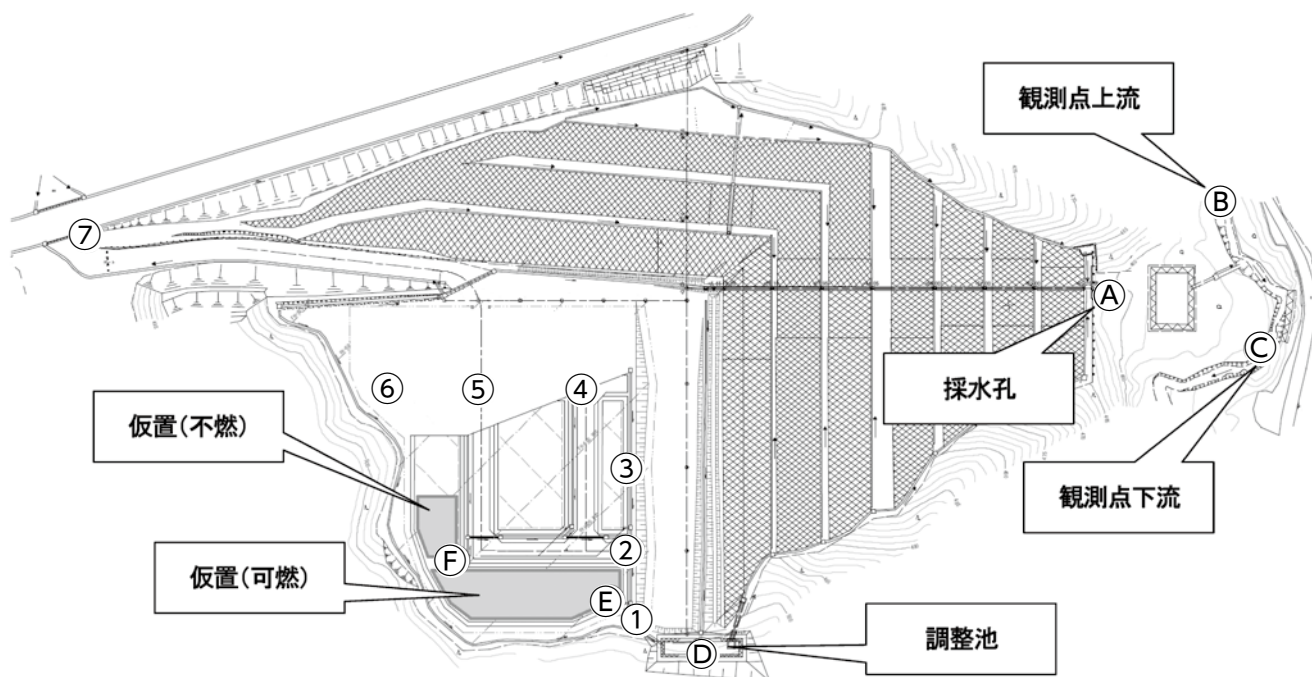

放射線空間線量率記録ならびに地下水、流末水路表流水、浸出水放射能濃度分析記録経過

測定		放射線空間線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)							採取		放射性セシウム	水放射能濃度分析						
		仮置き場敷地内										敷地外						地下水
月	日	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	月	日		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	
12	2(火)	0.14	0.14	0.14	0.15	0.12	0.16	0.15	12	9(火)	Cs134	検出せず (1 Bq/l未満)				浸出水なし		
	9(火)	0.15	0.14	0.14	0.14	0.12	0.15	0.15				検出せず (1 Bq/l未満)				浸出水なし		
	15(日)	0.15	0.14	0.14	0.14	0.13	0.15	0.16			検出せず (1 Bq/l未満)				浸出水なし			
	22(日)	0.15	0.14	0.14	0.14	0.13	0.15	0.16			検出せず (1 Bq/l未満)				浸出水なし			
	29(日)	0.14	0.14	0.15	0.14	0.12	0.15	0.16			検出せず (1 Bq/l未満)				浸出水なし			

【参考：飲料水基準値 10Bq/kg】

☎町民生活課 ☎72-6933

広告募集中

◆1号広告(タテ4.5cm×ヨコ17.8cm)
掲載料：1回10,000円、連続6回50,000円)

◆2号広告(タテ4.5cm×ヨコ8.8cm)
掲載料：1回5,000円、連続6回25,000円)

※いずれも一色刷り

◆申し込み方法

町公式ウェブサイトで「広告掲載申込書」をダウンロードし、必要事項を記入の上、必要書類を添付して総務課までお申し込みください。

なお詳しくはお問い合わせください。

☎総務課 ☎72-2111